



SEPARADOR DE LODOS "COMPACTFAR" con conexión a escuadra ART.2277 - 2278 - 2279 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN



FUNCIONAMIENTO


El separador de lodos COMPACTFAR es un dispositivo que separa del agua las impurezas presentes en las tuberías de calefacción y refrescamiento que podrían provocar roturas y mal funcionamiento de la caldera.

⚠ ATENCIÓN: Ante la presencia de partes magnéticas, se aconseja a los portadores de marca-pasos permanecer a la debida distancia durante el funcionamiento y el mantenimiento. Debe prestarse también atención al empleo de aparatos electrónicos cercanos a los imanes para evitar comprometer su funcionamiento.

INSTALACIÓN

Es preferible posicionar el separador en el circuito de retorno antes de la entrada a la caldera, de manera que se intercepten las impurezas que podrían dañar la caldera y la bomba circuladora.

⚠ ATENCIÓN! Para un correcto funcionamiento el separador de lodos debe instalarse siempre en posición vertical.

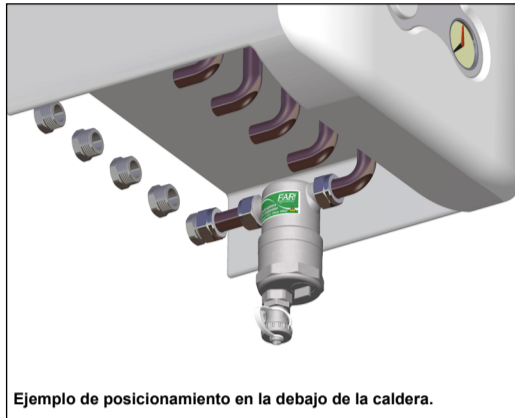

CONEXIÓN EUROCONO

Para utilizar la conexión eurokonus, quitar el asiento plano de la conexión.




CONEXIÓN ASIENTO PLANO

Para utilizar la conexión de asiento plano, insertar el asiento plano en la conexión.




MANTENIMIENTO

El separador de lodos requiere una limpieza periódica utilizando el grifo de vaciado situado en la parte inferior.

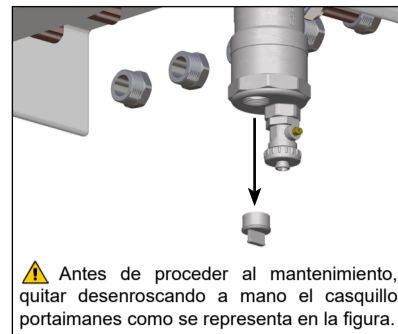

⚠ Antes de proceder al mantenimiento, quitar desenroscando a mano el casquillo portaimanes como se representa en la figura.

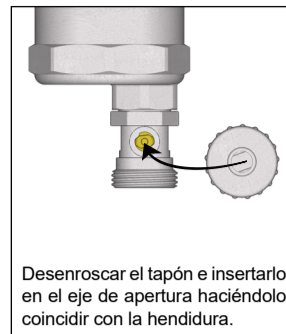

Desenroscar el tapón e insertarlo en el eje de apertura haciéndolo coincidir con la hendidura.





Abir el grifo para descargar las impurezas depositadas.

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO




⚠ Antes de proceder con el mantenimiento, quitar desenroscando a mano el casquillo porta-ímanes.

Aparte del procedimiento de descarga normal, es posible desenroscar con una llave de "pico de loro" el cuerpo inferior del separador y quitar el cartucho filtrante para la operación de limpieza, a fin de eliminar todas las impurezas y lodos.

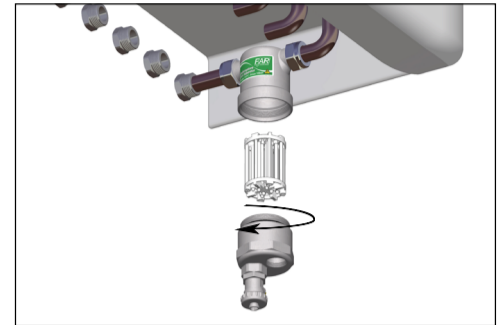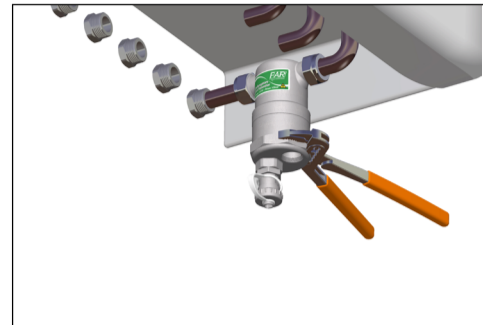

ACCESORIOS

Para responder a las diversas exigencias de instalación, FAR dispone de una línea de accesorios adaptables a las conexiones del separador de lodos COMPACTFAR.

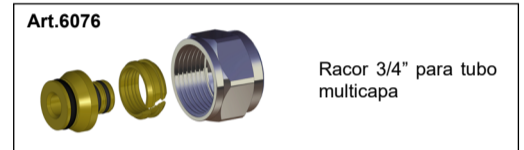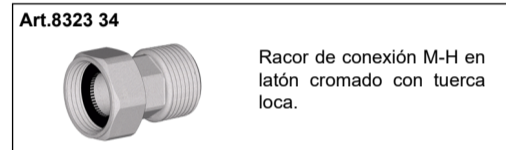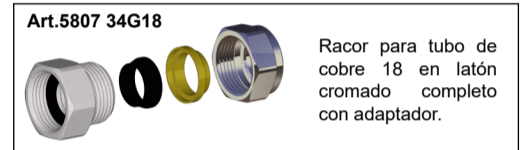

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cuerpo: latón CB753S
Grifo inferior: latón CW617N
Temperatura max. ejercicio: 110 °C
Presión nominal: 10 bar

Cartucho filtrante: PA6
Junta tórica: EPDM
Velocidad max. fluido: 1,4 m/s



POTS A BOUE COMPACTFAR Avec connexions alignées ART.2277 - 2278 - 2279 INSTRUCCIONES D'INSTALLATION



FONCTIONNEMENT


Le pot à boue COMPACTFAR est un dispositif destiné aux installations de chauffage pour l'élimination des impuretés, qui pourraient nuire à la chaudière ou conduire à de mauvais fonctionnements.

⚠ ATTENTION : En raison de la présence de pièces magnétiques, il est recommandé aux porteurs de stimulateur cardiaque de se maintenir à distance pendant le fonctionnement et l'entretien de l'appareil. Veuillez vérifier également l'utilisation d'équipements électroniques à proximité des aimants pour éviter tout mauvais fonctionnement de l'appareil.

INSTALLATION

Installez, de préférence, l'appareil sur le circuit de retour avant l'entrée dans la chaudière, de façon à arrêter les impuretés qui pourraient nuire à la chaudière et aux circulateurs.

⚠ Attention ! Pour un bon fonctionnement du pot à boue, celui-ci doit être installé en position verticale.

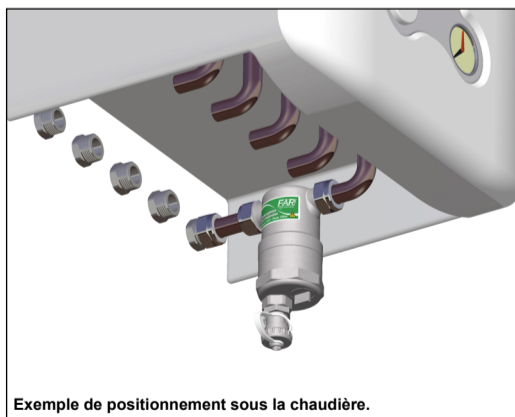

CONEXION EUROKONUS

Pour utiliser la connexion Eurokonus retirer le siège plat.




CONEXION PORTÉE PLATE

Pour utiliser la connexion Portée plate insérer le siège plat.




ENTRETIEN


Le pot à boue nécessite un nettoyage périodique pour éliminer les impuretés déposées, à travers le robinet situé en bas.

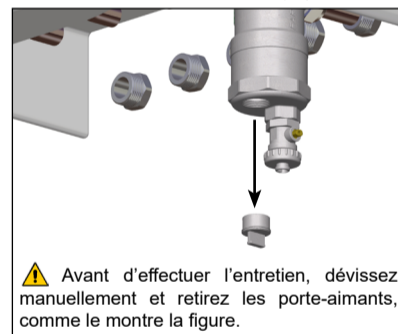

⚠ Avant d'effectuer l'entretien, dévissez manuellement et retirez les porte-aimants, comme le montre la figure.

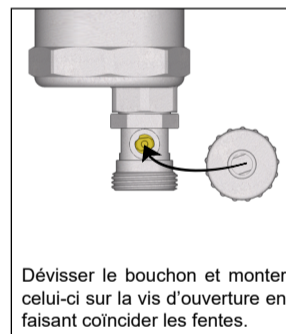

Dévisser le bouchon et monter celui-ci sur la vis d'ouverture en faisant coïncider les fentes.


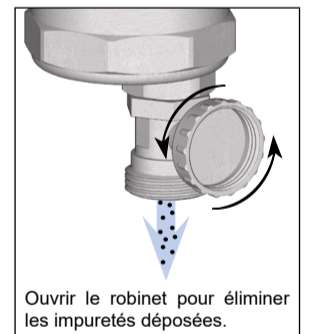


Ouvrir le robinet pour éliminer les impuretés déposées.

ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE




⚠ Avant d'effectuer l'entretien, dévissez manuellement et retirez les porte-aimants.

Au-delà de la procédure d'évacuation habituelle à travers le robinet situé en bas, il est possible de dévisser le bas du corps à l'aide d'une clé de plomberie et de retirer le cartouche filtrante pour effectuer le nettoyage, de façon à éliminer toutes impuretés.

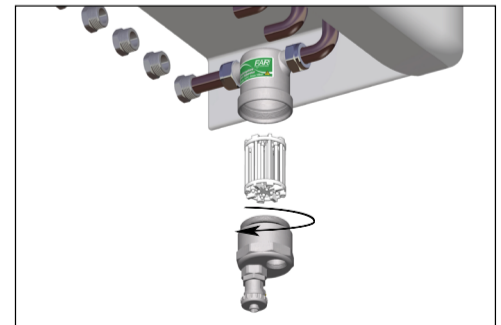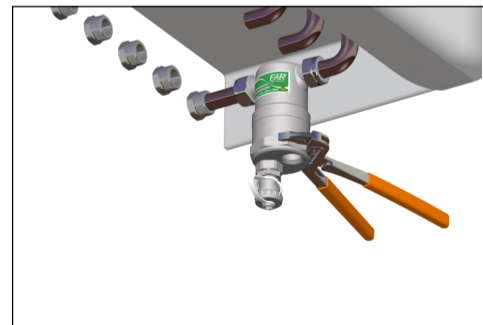

ACCESORIOS

Pour répondre aux différentes exigences d'installation, FAR dispose d'une ligne d'accessoires applicables sur les deux raccords du pot à boue COMPACTFAR.

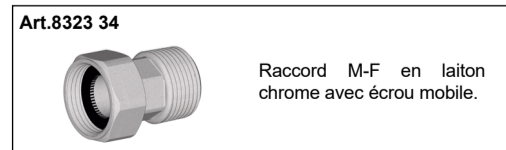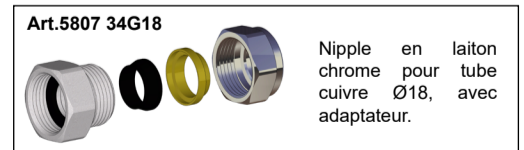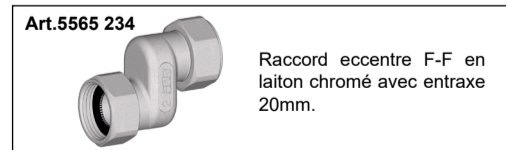

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Corps: laiton CB753S
Robinet de purge: laiton CW617N
Température maximale d'exercice: 110°C
Pression nominale: 10 bar

Cartouche: PA6
O-ring: EPDM
Vitesse maximale du fluide: 1.4 m/s